

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Житлово-будівельна компанія «АУДИТ»**

Код ЄДРПОУ

40696129

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор _____ С.Ф.Апаріна

« 14 » березня 2025р.



Технічний висновок

**про безперешкодний доступ маломобільних груп населення
до приміщення 71 (кабінет №34), розташованого за адресою:
м.Дніпро, вул. Панікахи, будинок 18.**

**Експерт по технічному
обстеженню будівель і споруд
(кв. сертифікат серія АЕ 007067)**



Ілющенко С.О.

**Інженер-проектувальник
(кв. сертифікат серія АР20072)**

Кирич

Киричанська О.О.

Дніпро 2025

ПАСПОРТ

На виконану роботу з технічного огляду та оцінки приміщення 71 (кабінет №34), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Панікахи, будинок 18 до безперешкодного доступу мало мобільних груп населення.

Дата виконання обстеження: березень 2025 р.

Виконано проектно-технічне обстеження на можливість безперешкодного доступу мало мобільних груп населення до приміщення 71 (кабінет №34), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, будинок 18.

Замовнику видано технічний висновок.

СКЛАД

| | |
|---|----|
| Паспорт | 2 |
| Вступ..... | 4 |
| Нормативні посилання..... | 5 |
| Ознаки доступності об'єктів та безпеки пересування для МГН..... | 7 |
| Доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси | 7 |
| Входи/виходи, двері..... | 7 |
| Доступність всередині будівлі | 8 |
| Шляхи евакуації..... | 9 |
| Наявність доступного і пристосованого для неповносправних туалету..... | 9 |
| Означення місцезнаходження (піктограми)..... | 10 |
| Висновок..... | 12 |

ВСТУП

Справжня робота по обстеженню і оцінці можливості безперешкодного доступу маломобільних груп населення та інших груп населення з інвалідністю до приміщення 71 (кабінет №34), розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Панікахи, будинок 18.

При проведенні обстежень та можливостей технічного стану були використані наступні матеріали:

1) Паспорт БТІ будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи будинок 18;

2) Дані візуального обстеження.

Відповідно до поставлених завдань були проведені такі роботи:

- Проаналізовано представлена Замовником робоча документація;
- виконано візуальний огляд будівлі та приміщень, визначено технічні можливості;
- підготовлено висновок на предмет можливості безперешкодного доступу маломобільних груп населення до приміщення 71 (кабінет №34, розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Панікахи, будинок 18.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Роботи з обстеження а також розробці технічного висновку виконувалися відповідно до вимог наступних нормативних документів:

| | |
|-------------------|---|
| ДБН В.2.2-40:2018 | Будинки і споруди. Основні положення. Із зміною. |
| | РЕКОМЕНДАЦІЇ що до перевірки об'єктів будівництва на дотримання вимог доступності для Мало мобільних груп населення |
| ДБН В.2.2-9-2018 | Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення зі зміною. |
| ДБН В.1.1-7:2016 | Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги. |

РЕКОМЕНДАЦІЇ, щодо перевірки об'єктів будівництва на дотримання вимог доступності для маломобільних груп населення, які розроблені Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Група Активної Реабілітації» та Всеукраїнським громадським соціально-політичним об'єднанням «Національна Асамблея інвалідів України» спільно з Управлінням методології і контролю планових перевірок Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Практична апробація цих рекомендацій відповідатиме вимогам часу, зокрема виконання ст. 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, постановам Кабінету Міністрів України на виконання Указів Президента України щодо дотримання прав осіб з інвалідністю на безперешкодний доступ. Окрім того, буде добрим інструментом для органів державного архітектурно - будівельного контролю при виконанні Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Сприятиме:

- створенню в Україні єдиної системи оцінки доступності споруд/ приміщень;
- ефективному контролю при прийнятті об'єктів житлового та громадського призначення в експлуатацію щодо їх архітектурної доступності для маломобільних груп населення (далі – МГН);
- забезпеченню принципів доступності, які гарантовані ст.9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Ознаки доступності об'єктів та безпеки пересування для МГН

Послідовність проведення перевірки об'єкту громадського призначення щодо його доступності для МГН відповідає положенням ДБН В.2.2-40:2018:

1. Безпроблемне пересування по прилеглій території (не розглядається в висновку).
2. Наявність визначених місць для паркування автомобілів осіб з інвалідністю найближче до входу у будинок (не розглядається в висновку).
3. Доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси.
4. Входи/виходи, двері. Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори.
5. Доступність в середині будівлі.
6. Шляхи евакуації.
7. Доступність до усіх поверхів у приміщенні: ліфти, ескалатори, підйомники (не розглядається в висновку).
8. Наявність доступного і пристосованого для неповносправних туалету.
9. Означення місце знаходження (піктограми).

Доступний заїзд до приміщення.

При вході, приміщення облаштовано сходами та пандусом який забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в приміщення 71 (кабінет №34), а, відтак, до рівня 1-го поверху.

Пандус примикає до входу у коридор загального користування, що веде до приміщення 71 (кабінет №34).

Ухили пандуса:

- фронтальний –1:12
- бічні– 1:10
- Пропускна ширина пандуса 1,20 м.
- В кінці підйому пандуса влаштована горизонтальна площадка шириною маршу пандуса і довжиною 1,5м.

Поручні на пандусах та сходах.

Кнопка виклику використовується за умови недоступності приміщення, встановлена поруч з входними дверима найближче до пандусу.

Зовні входи/виходи, двері

Нежитлове приміщення 71 (кабінет №34) має один вхід доступний для людей з інвалідністю. Вхідні двері забезпечують безпроблемний прохід людям з важкими ураженнями опорно-рухового апарату та проїзд інвалідним візком. Ширина дверей – 90 см.

Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні „зачинено” і „відчинено”.

Висота порогів – max 4,5 см. Решітка для витирання ніг перед входом в нежитлове приміщення та в тамбур вхідних дверей перешкоди не створює.

Висновок. Ширина коридору 1730 мм, щіток для витирання ніг не має – перешкоди руху не задається.

Доступність в середині приміщення.

Ширина шляху руху у коридорі. в чистоті: - при русі крісла-коляски в одному напрямку 1,5 м; при зустрічному русі 1,8 м. Згідно (ДБН В.2.2-40:2018).

Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщень і з коридорів у сходову клітку 0,9 м. При глибині косяка відкритого прорізу більше 1,0 м ширину прорізу слід приймати по ширині комунікаційного проходу та становить 1,2 м.. Згідно (ДБН В.2.2-40:2018, пункт 6.2.6.).

Висновок. Ширина дверних проходів по ходу руху осіб з інвалідністю – 0,9 м, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018, пункт 6.2.6.

Шляхи евакуації

Місця обслуговування і постійного перебування МГН розташовані на мінімально можливих відстанях від евакуаційних виходів з приміщення, з поверхів і з будинків назовні. При цьому відстань від дверей приміщення з перебуванням інвалідів, що виходить в тупиковий коридор, до евакуаційного виходу з поверху або назовні не перевищує 15 м. Згідно ДБН В.2.2-40:2018.

Ширина (в просвіті) ділянок евакуаційних шляхів, які використовуються МГН:

- Дверей із приміщень, у яких перебуває не більше 15 осіб - 0,9м;
- Прорізів і дверей в інших випадках, проходів у середині приміщень 1,2м;
- коридорів, пандусів, що використовуються для евакуації 1,8 м.

(ДБН В.2.2-40:2018)

Висновок. Ширина проходу у приміщення з боку входних дверей 1800 мм. Згідно (ДБН В.2.2-40:2018)


Відстань від дверей приміщення з перебуванням інвалідів, що виходить в тупиковий коридор, до евакуаційного виходу не перевищує 15м.

Наявність доступного і пристосованого для неповносправних туалету

Передбачений туалет загального користування, який має одну універсальну кабінку, яка улаштована допоміжними пристроями і є доступної для всіх категорій громадян.

Розміри кабінки вбиральні для відвідувача на кріслі-візку має ширину 1,65 м. глибину - 1,8 м.

Вільне місце перед унітазом 800мм по ширині візка і 1100мм по довжині.

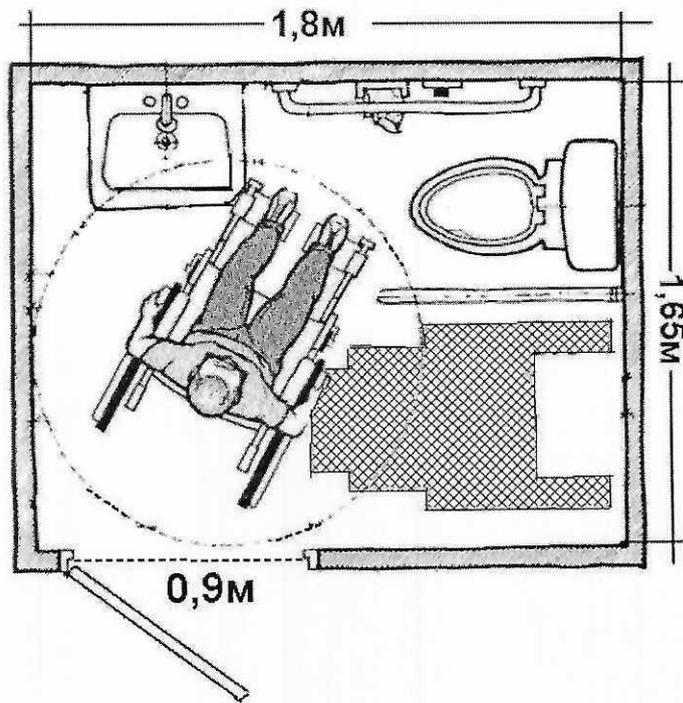

Двері шириною 850мм відчиняються назовні і легко;

Наявність горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 см від підлоги і 30 см від краю дверей;

Замок на дверях можна відімкнути однією рукою.

Сидіння унітазу стійке, 45 - 50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння крісла-візка);

Важіль зливу води розташований в доступному місці на відкритій поверхні унітазу, на висоті 0,90 м;

В кабіні туалету, пристосованого для осіб у візках, встановлена кнопка виклику на висоті 0,9 м від підлоги. Згідно (ДБН В.2.2-40:2018, пункт 11.)

Висновок. При наявності одного санітарного вузла, один обладнаний для користування інвалідами (ДБН В.2.2-40:2018).

Означення місце знаходження (піктограми)

У приміщенні є візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю. На жаль, розташована не скрізь.

Інформація представлена відповідними піктограмами та символами, що застосовуються у міжнародній практиці.

Літери і символи позначення/знака виделені контрастними, по відношенню до фону і легкопомітні. Фон самого знака контрастний по відношенню до прилеглої поверхні. Поверхня знака не відображає світлові промені і не блищати.

Міжнародний символ доступності (МСД)



Колір, яким позначається людина у візку і колір фону-контрастні.

Висновок. Необхідно додати візуальну інформацію про розташування при стосованих для людей з інвалідністю місць.

Технічний висновок.

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження приміщення комісією, у складі: Ілющечкін С.О. (кваліфікаційний сертифікат серії АЕ за номером № 007067, виданий Атестаційною архітектурно-будівельною комісією), Кирничанська О.О. (кваліфікаційний сертифікат серії АР за номером № 20072, виданий Атестаційною архітектурно-будівельною комісією) станом на 14 березня 2025 року, встановлено, що нежитлове приміщення 71 (кабінет №34) розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, будинок 18, може використовуватися особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, зокрема, мають безперешкодний доступ до приміщення та іншої інфраструктури і відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВ І СПОРУД. Основні засади. Зі змінами.»



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
 САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 007067

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
 пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що

Ілющечкін Сергій Олексійович

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія:

Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 19.09.2022 № 153

(рішенням секції Комісії від № , затвердженим президією Комісії)

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 19.09.2022 року за № 972

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).**

Дата видачі 19.09.2022 року

Голова Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



[Signature]
 (підпис)

Губень ІІІ
 (прізвище, імя, по батькові)

