


Опори для кріплення СІП

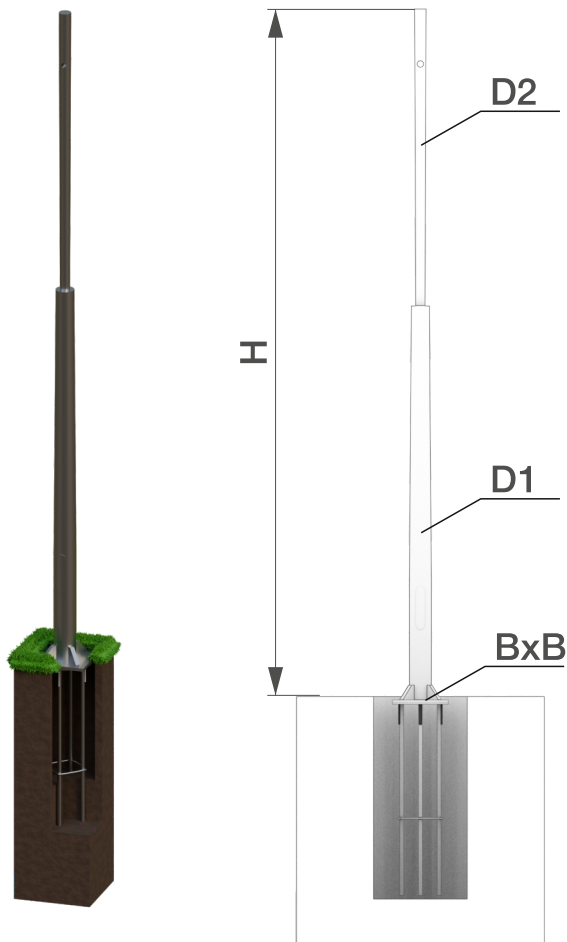

Опори кріплення СІП застосовуються для підвішування повітряної лінії освітлення.

Опори необхідно вибирати згідно розрахунків на механічну міцність та стійкість від дії натягу проводу СІП.

Рекомендації згідно застосування стояків для опор наведені у таблиці.

Кріплення світильників передбачається за допомогою кронштейнів оголовників.

Опора встановлюється на забетонований анкерний вузол типу ФМ.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Тип опори	Максимальний згинальний момент, т·м	Висота Н, м	Розмір фланця, ВхВ, мм	D1, мм	D2, мм	Вага, кг	Тип закладної
СМц63-0,8	Проміжна	0,8	6,3	350х350	127	89	74,3	ФМ-15
СМц73-1,3	Проміжна	1,3	7,3	350х350	127	108	95,8	ФМ-15
СМц63-1,9	Анкерна і Кінцева	1,9	6,3	400х400	159	127	122,7	ФМ-17,5
СМц63-2,3	Кутова анкерна	2,3	6,3	400х400	168	133	139,0	ФМ-20